



---

# **TOP 6 – Löschwasserversorgung Iggenhausen**

---

**- Klausurtagung des Gemeinderates -**  
**08.01.2021**



## 1. Übersicht Bestand:





## 2. Probleme:

- Hydraulik Zuleitung HB Katzenstein – HB Iggenhausen begrenzt
- Löschwasserversorgung aus Trinkwassernetz nicht möglich
- HB Iggenhausen ist Löschwasserspeicher Versorgungsradius (300 m) nicht ausreichend
- Zuleitung NW 100 für Gebäude 11 und 13 (Verkeimungsgefahr)






## 4. Maßnahmen zur Behebung - Löschwasserversorgung

Löschwasser – Falleitung mit Oberflurhydrant

Standort A	50.000 €
Standort B	80.000 €
Standort C	40.000 €



## 5. Umbindung Hausanschlüsse Kirchlesberg 11 und 13

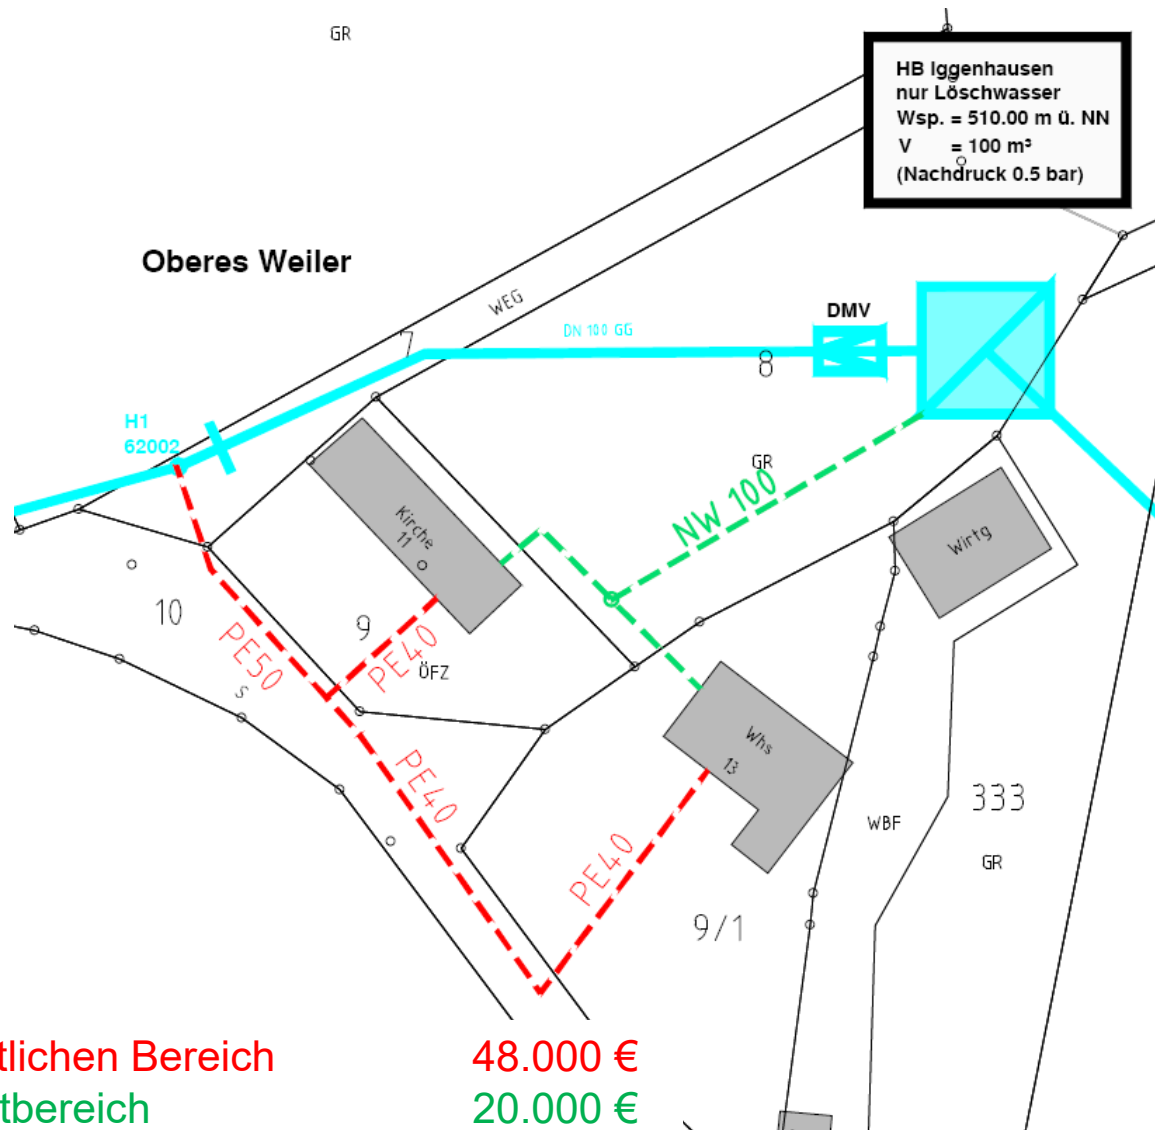

Trasse im öffentlichen Bereich  
Trasse im Privatbereich



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**