



---

# Löschwasserversorgung Iggenhausen

---

**- Klausurtagung des Gemeinderates -**  
**05.01.2022**



# 1. Übersicht Bestand:






## 2. Probleme

- Hydraulik Zuleitung HB Katzenstein – HB Iggenhausen begrenzt
- Löschwasserversorgung aus Trinkwassernetz nicht möglich
- HB Iggenhausen ist Löschwasserspeicher Versorgungsradius (300 m)  
nicht ausreichend
- Zuleitung NW 100 für Gebäude 11 und 13 (Verkeimungsgefahr)

### 3. Übersichtsplan Maßnahmen Löschwasserversorgung

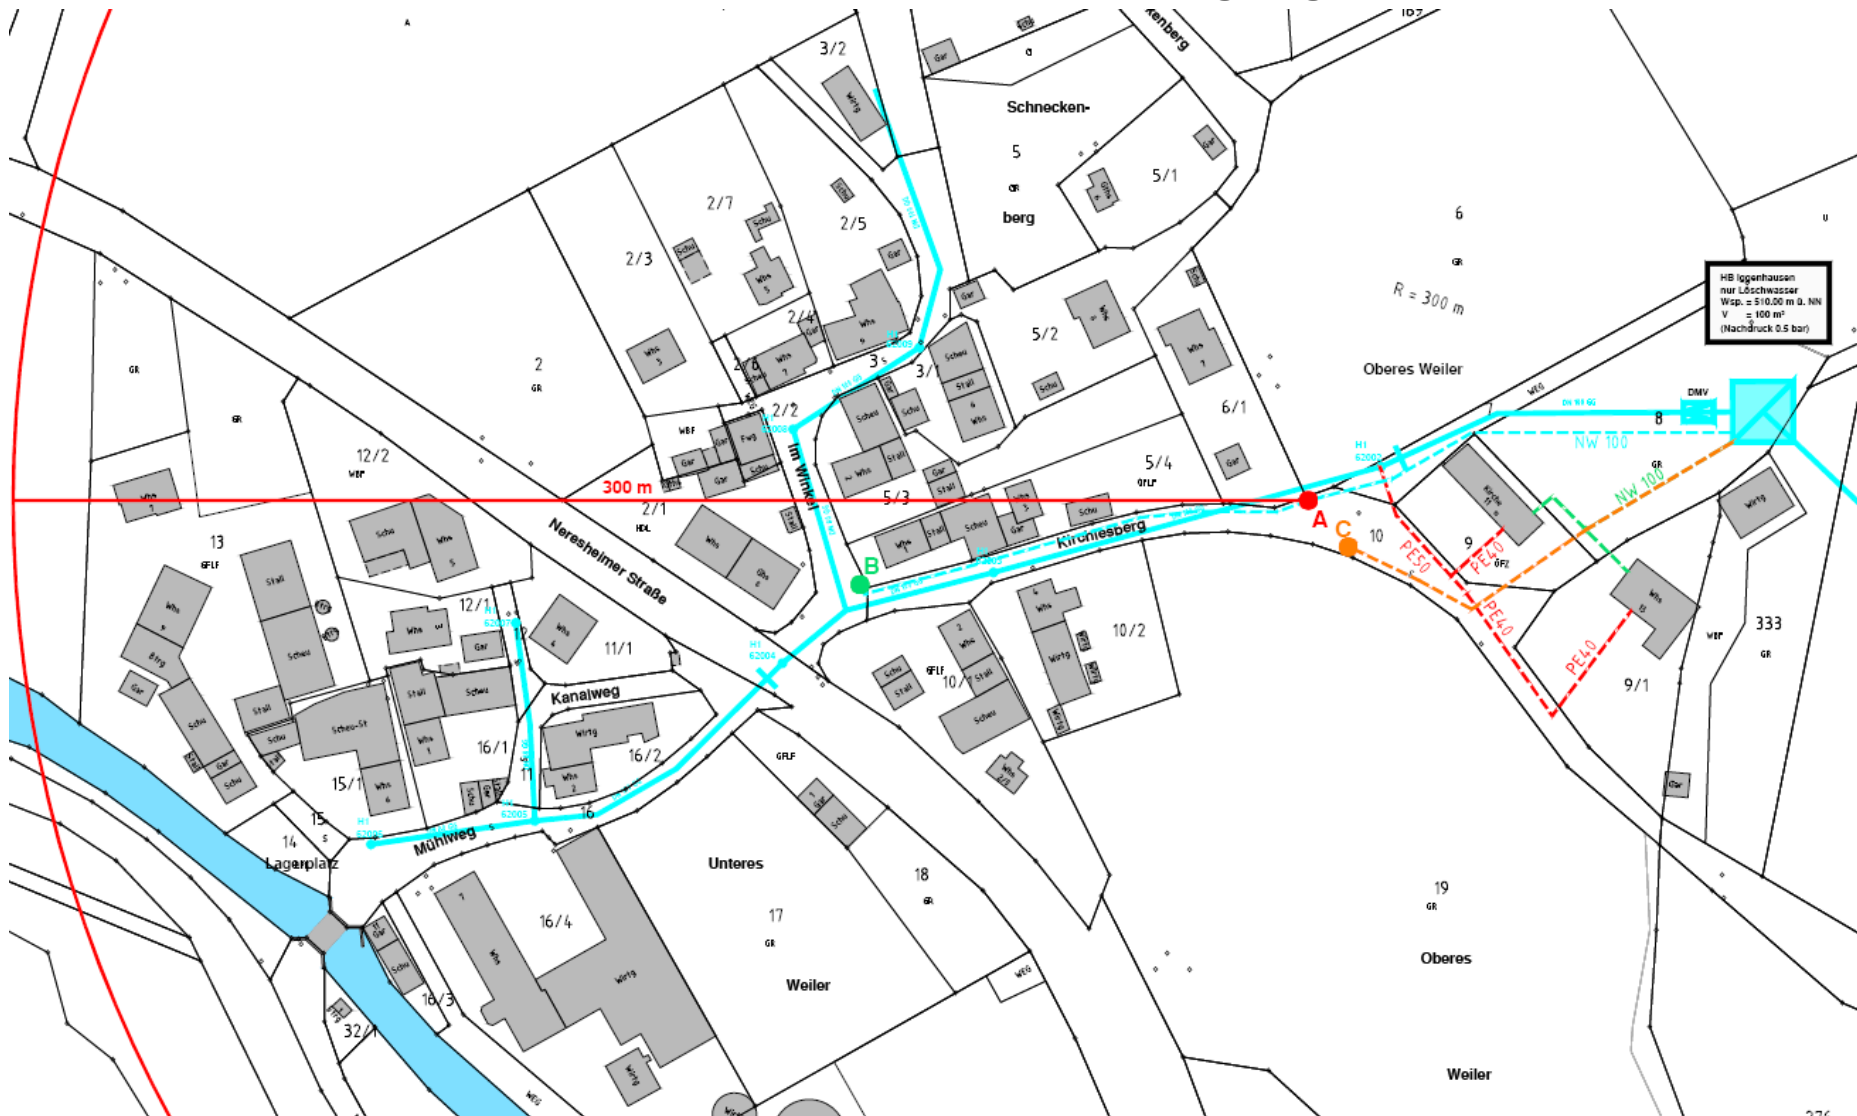




## 4. Maßnahmen zur Behebung - Löschwasserversorgung

### KOSTEN

Löschwasser – Fallleitung mit Oberflurhydrant	53.000 €
parallel verlaufende Trinkwasser-Fallleitung	23.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>76.000 €</b>

## 5. Umbindung Hausanschlüsse Kirchlesberg 11 und 13

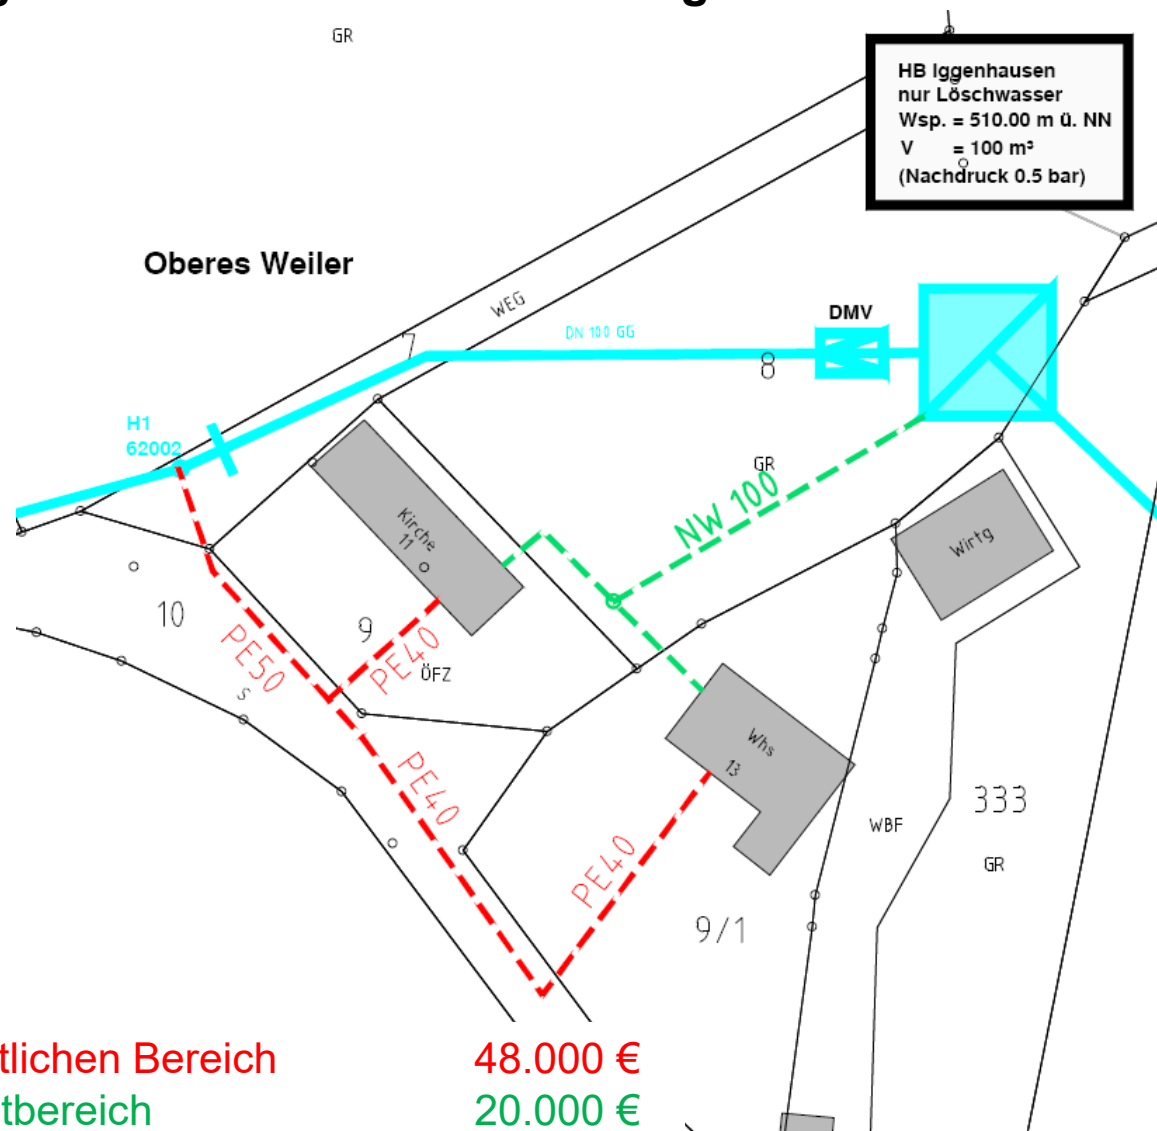



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**